LEGENDA INTERVENTI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Porta tagliafuoco
	Portone tagliafuoco
	Rivelatore a soffitto
	Idrante
E	Estintore
	Impianto di Spegnimento automatico ad Aerosol_Posizione da valutare in fase di esecuzione lavori a seconda delle scaffalature
	Attacco motopompa VVF, UNI 70
	Punto di segnalazione manuale
	Centrale di controllo e segnalazione
	Ripetizione ottica di allarme
	Lampada d'emergenza
	Segnalazione d'emergenza
	Uscita d'emergenza
	Cassa acustica da parete
	Tromba acustica da parete
	Ventilatore per aerazione meccanica
	Percorso di esodo
	Serranda Tagliafuoco Certificata EI 120 S EN 1366-2
	Realizzazione di cartongesso nella sola parte superiore del pilano
	Realizzazione di cartongesso nella sola parte inferiore del piano

Per l'installazione delle lampade di emergenza e dei collari tagliafuoco vedere tavola C13 particolari 12 e 13

LEGENDA DELLE FUNZIONI INSEDIATE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	AGENZIA DELLE ENTRATE
	AGENZIA DELLE ENTRATE: FRONT OFFICE
	AGENZIA DEL TERRITORIO
	RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
	COMMISSIONE TRIBUTARIA
	MONOPOLI DI STATO
	PREFETTURA
	ALLOGGIO / FORESTERIA
	BAR
	PARTI COMUNI

SUD
E O
NORD

LEGENDA DELLA CARTELLONISTICA DI CANTIERE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Cartello 1x2m (circ.M.LL.PP.01/06/90 n.1729/UL)
	Cartello di avviso interferenza: Attenzione uscita autocarri
	Obbligo di utilizzo D.P.I. personali (rif. D.L. 81/08):
	PER GLI ALTRI SIMBOLI VEDERE LEGENDA CARTELLONISTICA DI TAV. S.04

LEGENDA DELLA LOGISTAICA DI CANTIERE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Uff-01	Prefabbricato monoblocco uso ufficio di cantiere
Mag-01	Box in lamiera uso magazzino
	Cassetta pronto soccorso
	Bagno chimico portatile - dim. minime 1,10x1,10x2,20 m (vedi DETTAGLIO S4.D)
E	Estintore
	Cancello di cantiere
	Impianto di messa a terra
	Quadro elettrico principale (QP)
	Quadro elettrico secondario (QS)
	Telbsia per protezione zona di lavoro di area interessata dal rischio caduta dall'alto
	Piano di Lavoro (pianita)
	Percorsi di accesso e manovra degli autoveicoli privati
	Percorsi di manovra e scarico e carico dei mezzi di cantiere
	Percorsi pedonali modificati del personale EDIFICIO F.I.P.
	Percorsi pedonali addetti di cantiere
	Punti di possibile interferenza con percorsi pubblici
	Area di esclusiva pertinenza del cantiere
	Recinzione in pannelli prefabbricati su blocchi in cls (vedi DETTAGLIO S4.A)
	Recinzione interna in pannelli prefab su blocchi in plastica (vedi DETTAGLIO S4.B)
	Barriera antirumore tipo sandwich (vedi DETTAGLIO S4.C)
Rifiuti	Cassone metallico scarrabile per deposito rifiuti
SC-n	Individuazione planimetrica di sub-cantieri o aree operative
info	Pannello informativo per gli utenti dell'edificio F.I.P. (vedi DETTAGLIO S6.A)
	Area da destinare a depositi materiali da costruzione

DETTAGLIO S6.A: PANNELLO INFORMATIVO TIPO "PIANO"

L'IMPRESA DOVRA' SEMPRE LASCIARE SGOMBERO IL PERCORSO VERSO LA VIA D'ESODO DELLA SCALA A, anche durante l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

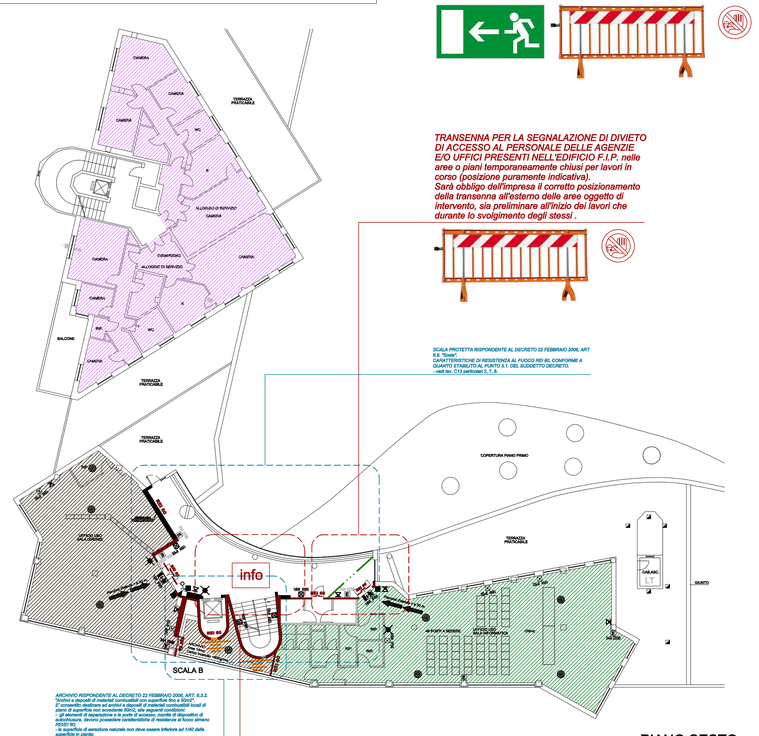

PIANO SESTO

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

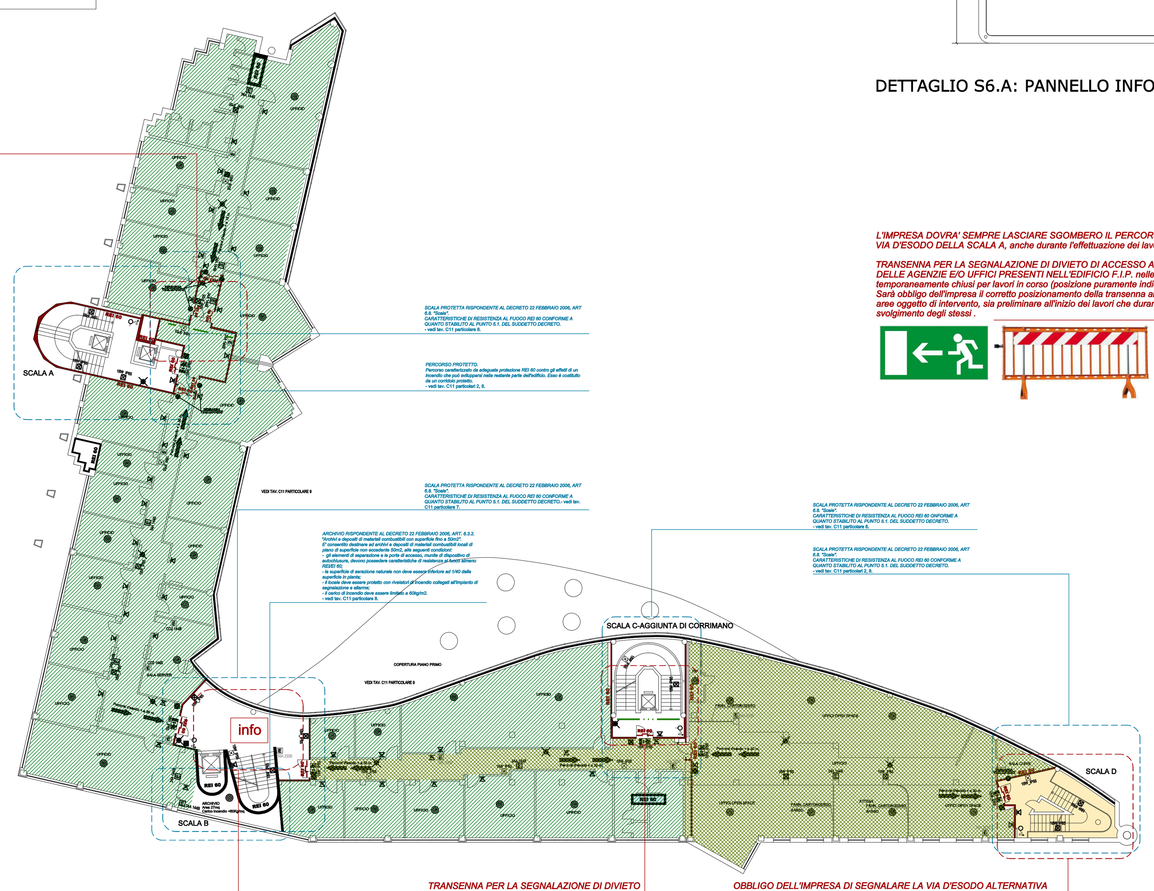

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà obbligo dell'impresa il posizionamento della transenna, preliminare all'inizio dei lavori, all'esterno delle aree oggetto di intervento.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI SEGNALARE LA VIA D'ESODO ALTERNATIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SCALA D per l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà obbligo dell'impresa il posizionamento della transenna, preliminare all'inizio dei lavori, all'esterno delle aree oggetto di intervento.

L'IMPRESA DOVRA' SEMPRE LASCIARE SGOMBERO IL PERCORSO VERSO LA VIA D'ESODO DELLA SCALA A, anche durante l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

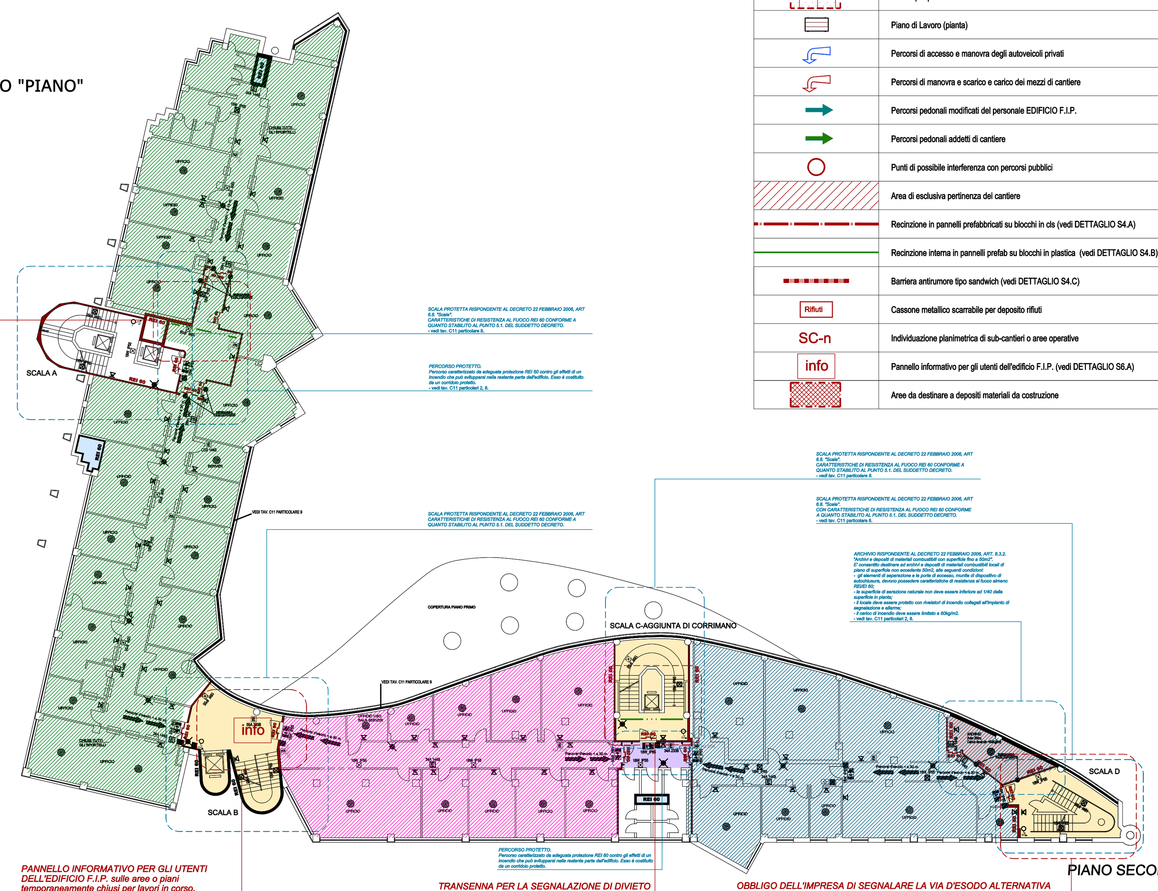

PIANO SECONDO

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI SEGNALARE LA VIA D'ESODO ALTERNATIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SCALA D per l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

NOTA: basi progettuali e legenda interventi a cura del P.I. Emidio Candelori: per le indicazioni ai fini costruttivi si dovrà fare riferimento agli specifici elaborati tecnici del progetto esecutivo.

L'IMPRESA DOVRA' SEMPRE LASCIARE SGOMBERO IL PERCORSO VERSO LA VIA D'ESODO DELLA SCALA A, anche durante l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

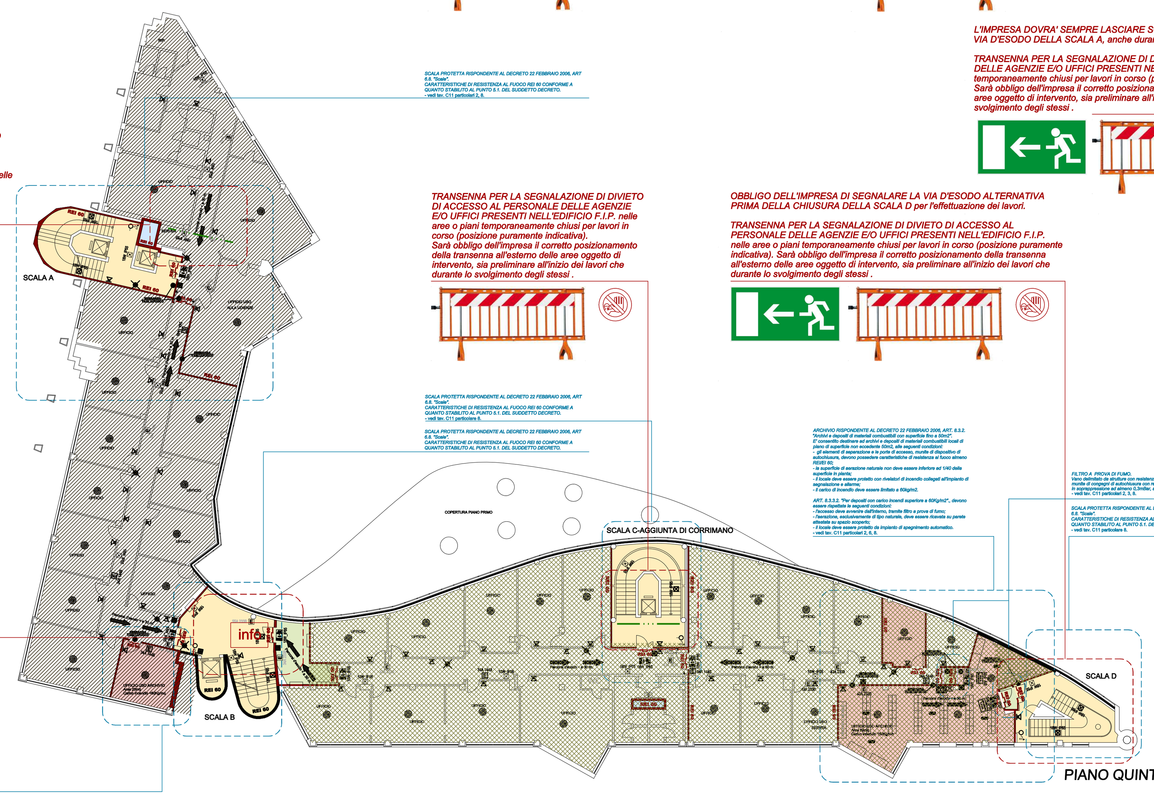

PIANO QUINTO

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI SEGNALARE LA VIA D'ESODO ALTERNATIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SCALA D per l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

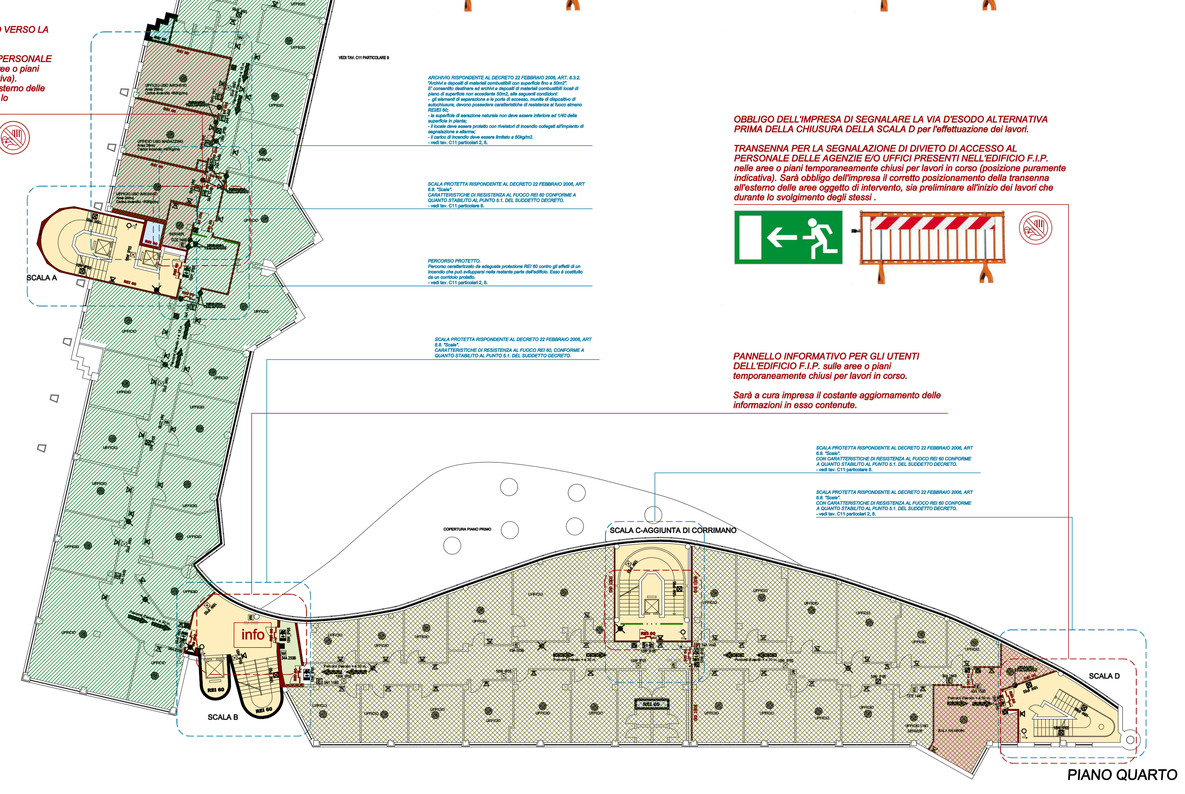

PIANO QUARTO

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI SEGNALARE LA VIA D'ESODO ALTERNATIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SCALA D per l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa). Sarà obbligo dell'Impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Edilizia
Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE	63100 ASCOLI PICENO (AP)
UBICAZIONE	VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA
TITOLO DELL'OPERA	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER ADEGUAMENTO ANTICENDIO
PROPRIETA'	F.I.P.
RIF. URBAN. E CATASTALI	
PRATICA EDILIZIA	TIPO N. DEL

ELABORATO REDATTO DA:

META Consulting Progettazione S.r.l.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA: ARCH. PIER LUIGI VENANZI
Via G. Da Vitalone, 8 – 05100 TERNI (TR) Tel./Fax +39 0744–288242
P.IVA 01251890552 E–mail: pl.venanzi@metaprogettazione.com

PROGETTO PRELIMINARE	
PROGETTO DEFINITIVO	
PROGETTO ESECUTIVO	
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	●

RADICE TAVOLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
NUMERO TAVOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

TAVOLA RELATIVA A:

PROGETTO DELLA SICUREZZA: LOGISTICA DI CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE
PIANTE PIANO SESTO, QUINTO, QUARTO, TERZO, SECONDO

DATA: 07 MAGGIO 2013	SCALA	COMMESSA N.	N° TAVOLA
REVISIONI	1:200	0325	N6
01	FILE		
02			
03			
04	IL COMMITTENTE	IL CSP	IL COLLAUDATORE/APPALTATORE
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Documento di proprieta di Meta Consulting Progettazione srl - La ditta tutelera' i propri diritti in sede civile e penale.